


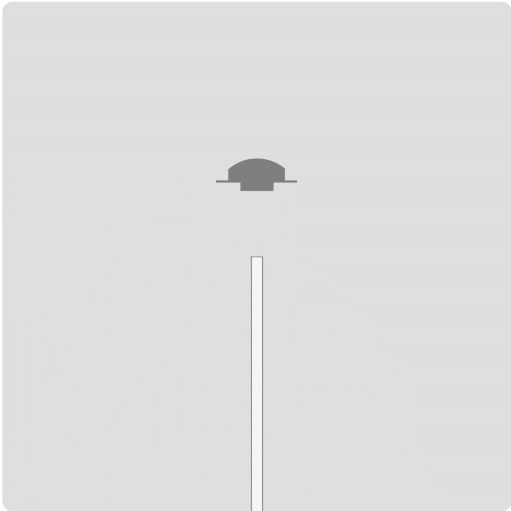

split e

sistema em led linear embutido para iluminação indireta. composto por perfil em alumínio extrudado sem moldura, propicia uma luz suave com efeito de sanca luminosa.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
30.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
2x5W/m	difuso	2500		
2x5W/m	difuso	2700		
2x5W/m	difuso	3000	1040 lm/m	248 lm/m
2x15W/m	difuso	2500		
2x15W/m	difuso	2700		
2x15W/m	difuso	3000	2800 lm/m	638 lm/m
2x9W/m	difuso	2700		
2x9W/m	difuso	3000	1820 lm/m	328 lm/m
2x24W/m	difuso	2700		
2x24W/m	difuso	3000	4312 lm/m	911 lm/m

equipamentos
LED line driver 12V (incluso, ponto remoto)
LED line driver 24V (incluso, ponto remoto)

controle
on/off
dim fphase
dim dali
dim 1-10V

instalação
forro de gesso

IP
20

dimensões



modelo	comprimento (mm)
split E0 22	E0 22

split 60 aa	604
split 70 aa	704
split 80 aa	804
split 90 aa	904
split 100 aa	1004
split 110 aa	1104
split 120 aa	1204
split 130 aa	1304
split 140 aa	1404
split 150 aa	1504
split 160 aa	1604
split 170 aa	1704
split 180 aa	1804
split 190 aa	1904
split 200 aa	2004
split 250 aa	2504
split 300 aa	3004

acabamentos e cores


cores



branco txt

vista superior

dimensões em milímetros



split e

folha
1/1

escala
2:3

data
24/01/2025

desenhista
joao ferreira


aprovação
edmilson

revisões

24/01/2025

vista frontal

dimensões em milímetros

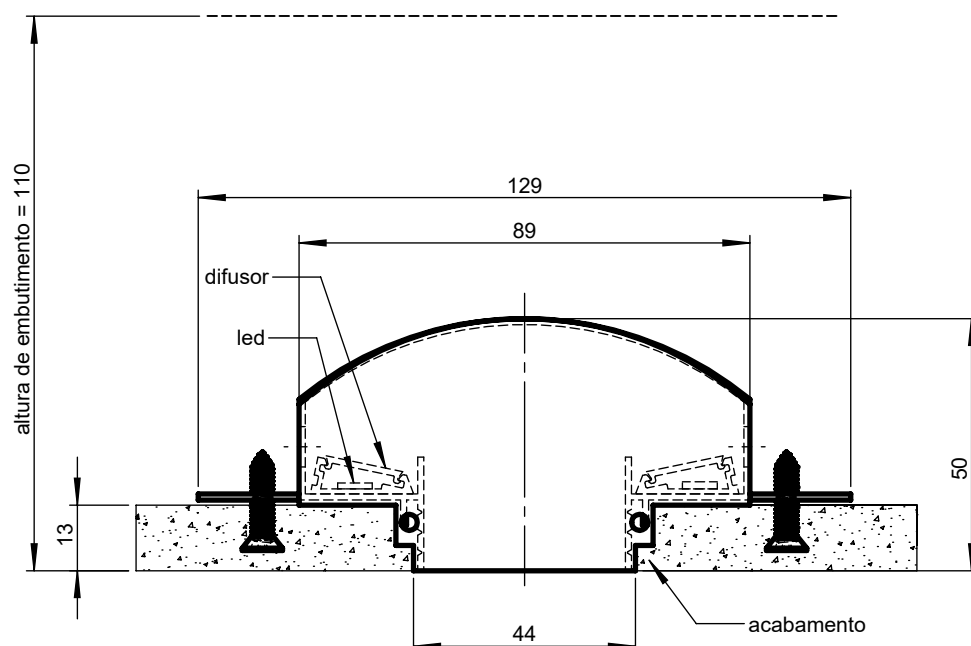

para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: split e

LampCAT: 2 x led line 5Wm 30K irc 90 12V

Ballast type: led line driver 12Vdc

Report No:

Voltage(V): 127.0000

Test No:

Current(A): 0.1400

Number of Lamps: 1

Power (W): 7.1000

Lamp flux(lm): 520.0

PF: 0.3900

Length(mm): 500

Width(mm): 40

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 124.18, Efficiency(%): 23.88% , Luminous Efficacy(lm/W): 17.49

Central intensity(cd): 39.326, Maximum intensity(cd): 39.326

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =0.0


Beam angle of C0 plane : 119.87


Aveage BeamAngle(IEC 61341):119.87

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.5

Date: 30/09/2024
Humidity(%): 55.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

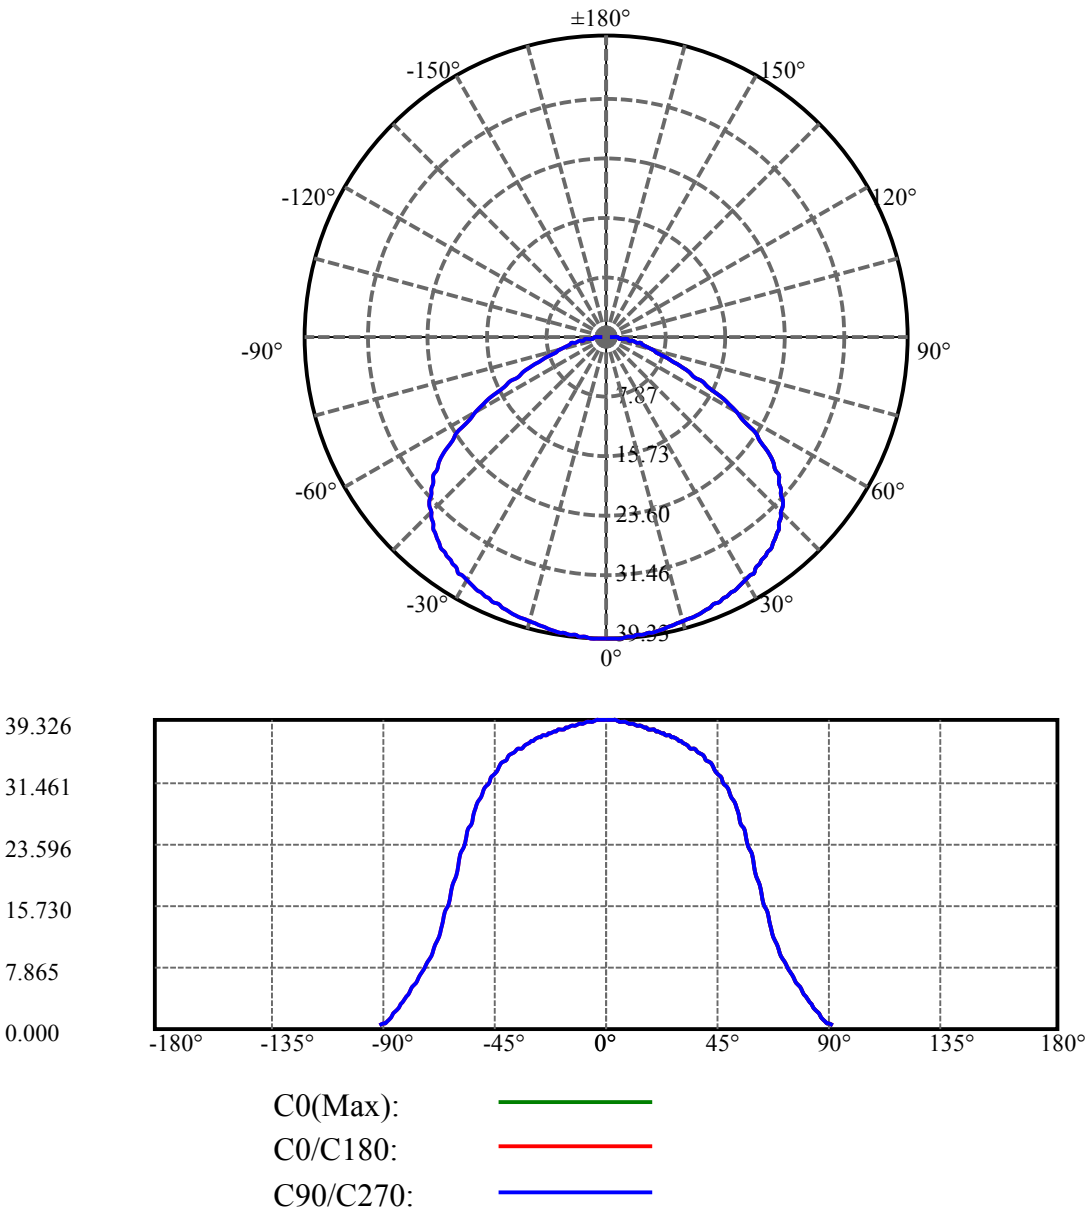

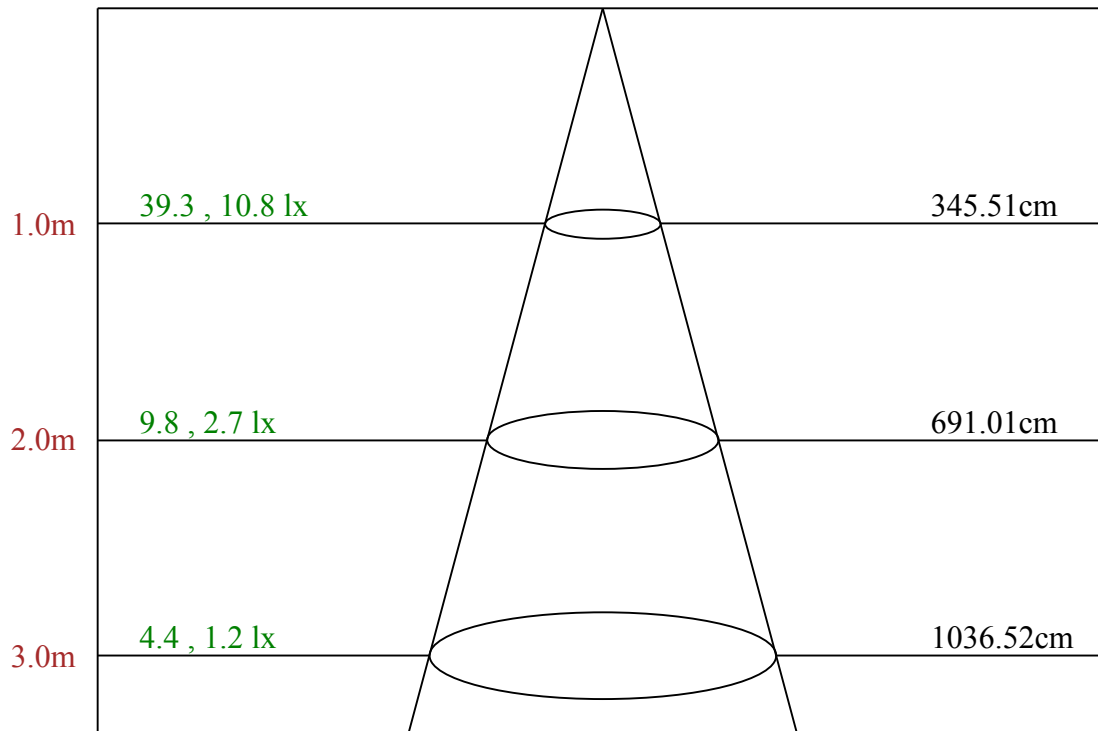

Max , Ave

Beam angle of C0 plane 119.87

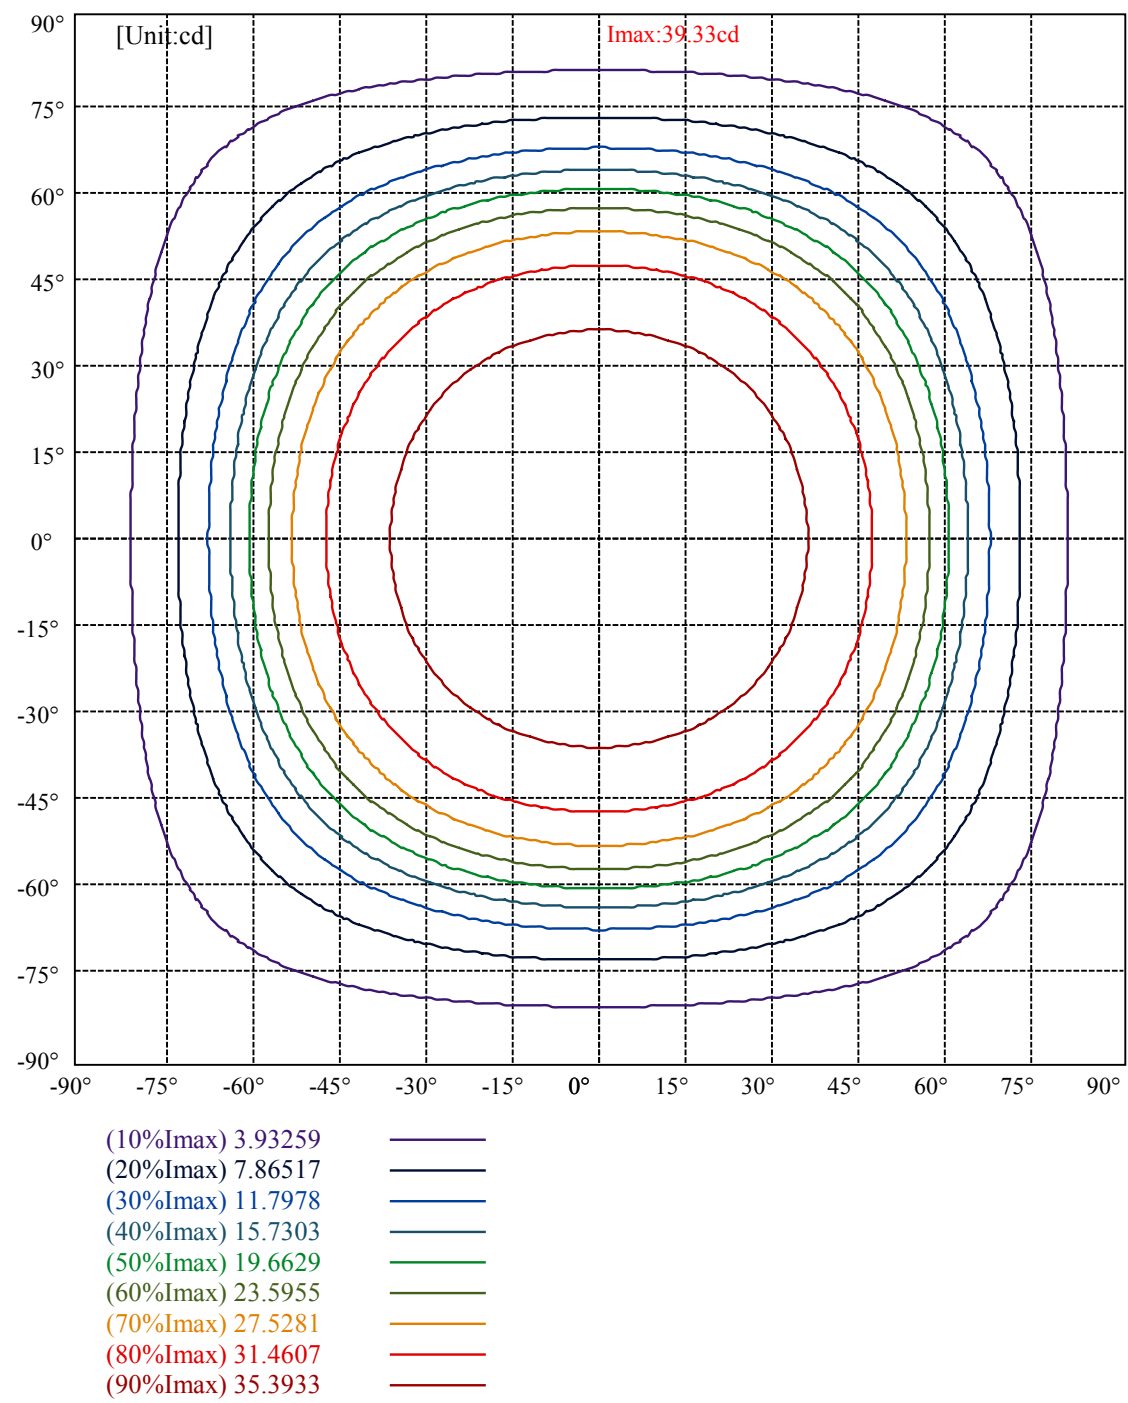

Luminance Table


γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	2288	2296	2205	1958	1629	1345	1239	1169	1052
C45	2288	2296	2205	1958	1629	1345	1239	1169	1052
C90	2288	2296	2205	1958	1629	1345	1239	1169	1052

L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
1629	1629	1629	1239	1239	1239	1052	1052	1052

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

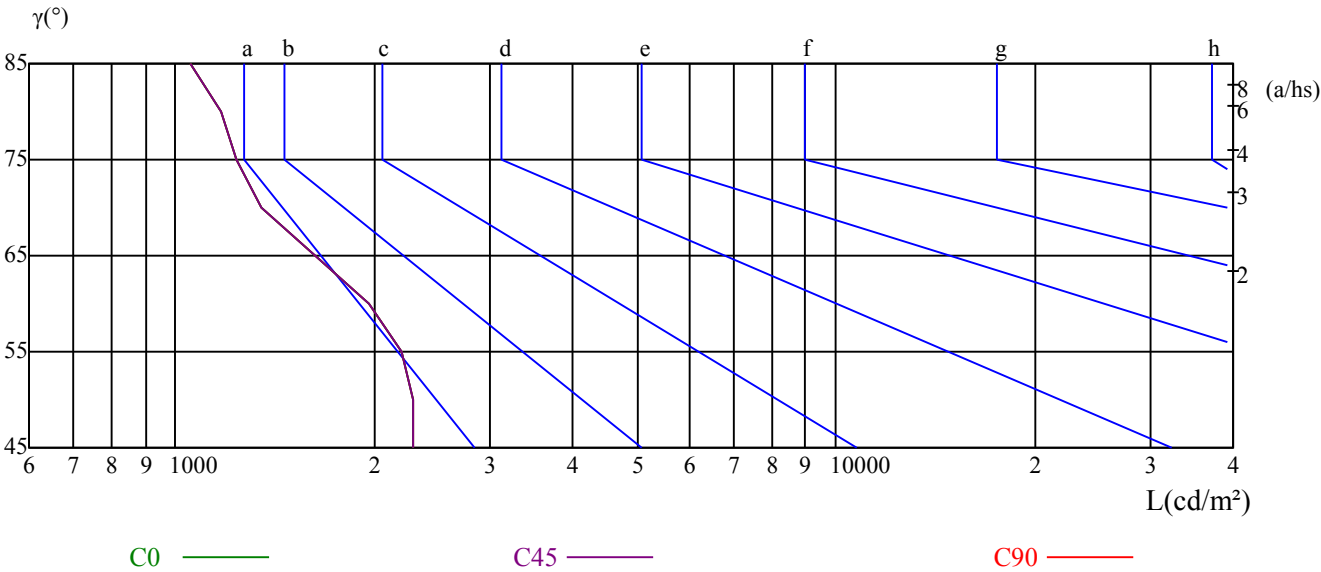

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	15.20	16.84	15.56	17.16	17.47	15.07	16.72	15.43	17.03	17.35
	3H	16.68	18.17	17.06	18.50	18.84	15.84	17.33	16.22	17.67	18.01
	4H	17.30	18.69	17.69	19.04	19.40	16.15	17.54	16.54	17.89	18.25
	6H	17.83	19.13	18.24	19.50	19.89	16.43	17.73	16.84	18.09	18.49
	8H	17.99	19.25	18.40	19.62	20.02	16.52	17.77	16.93	18.14	18.54
	12H	18.08	19.28	18.49	19.66	20.07	16.58	17.78	17.00	18.17	18.57
4H	2H	15.86	17.26	16.25	17.61	17.97	15.74	17.14	16.13	17.49	17.85
	3H	17.38	18.57	17.80	18.95	19.36	16.61	17.80	17.03	18.18	18.59
	4H	18.14	19.18	18.57	19.60	20.03	17.05	18.10	17.48	18.51	18.95
	6H	18.74	19.68	19.20	20.11	20.56	17.39	18.33	17.85	18.77	19.21
	8H	18.98	19.85	19.45	20.30	20.76	17.55	18.42	18.02	18.87	19.33
	12H	19.13	19.95	19.61	20.38	20.88	17.68	18.49	18.15	18.93	19.43
8H	4H	18.23	19.11	18.70	19.55	20.01	17.23	18.11	17.70	18.55	19.01
	6H	18.94	19.67	19.43	20.14	20.63	17.67	18.41	18.16	18.87	19.37
	8H	19.30	19.94	19.81	20.45	20.93	17.94	18.58	18.45	19.09	19.58
	12H	19.52	20.06	20.03	20.57	21.07	18.14	18.69	18.66	19.19	19.70
12H	4H	18.23	19.05	18.71	19.48	19.98	17.26	18.07	17.73	18.51	19.01
	6H	19.00	19.65	19.51	20.15	20.64	17.77	18.41	18.28	18.92	19.41
	8H	19.35	19.89	19.86	20.40	20.90	18.03	18.58	18.55	19.08	19.59
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.4/-0.5					0.4/-0.5				
S = 1.5H		0.4/-0.9					0.4/-0.9				
S = 2.0H		1.3/-1.3					1.3/-1.3				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		0.3					0.3				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: split e

LampCAT: 2 x led line 15Wm 30K irc 90 12V

Ballast type: led line driver 12Vdc

Report No:

Voltage(V): 127.0000

Test No:

Current(A): 0.1670

Number of Lamps: 1

Power (W): 20.8000

Lamp flux(lm): 1400.0

PF: 0.9700

Length(mm): 500

Width(mm): 40

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 319.11, Efficiency(%): 22.79% , Luminous Efficacy(lm/W): 15.34

Central intensity(cd): 100.886, Maximum intensity(cd): 100.886

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =1.0


Beam angle of C0 plane : 119.90


Aveage BeamAngle(IEC 61341):119.90

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.5

Date: 30/09/2024
Humidity(%): 55.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

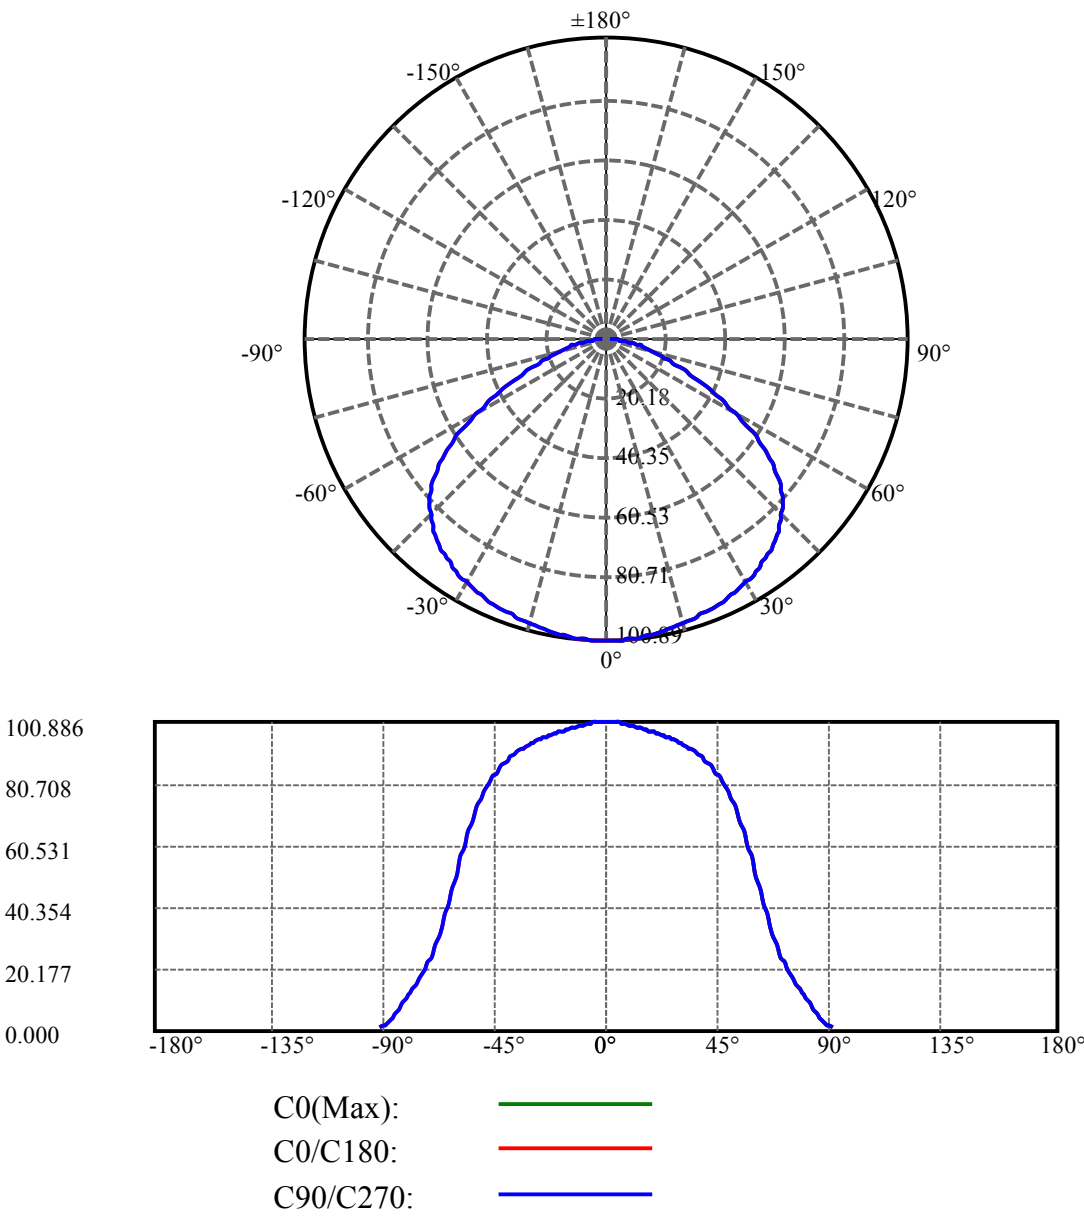

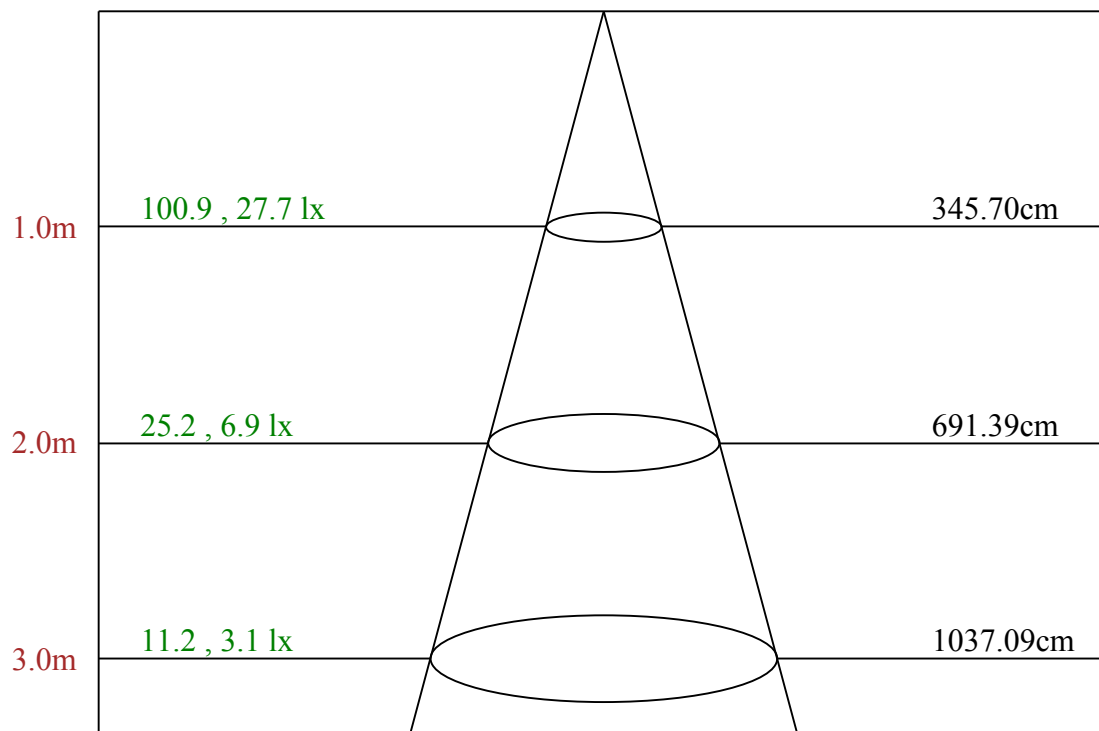

Max , Ave

Beam angle of C0 plane 119.90

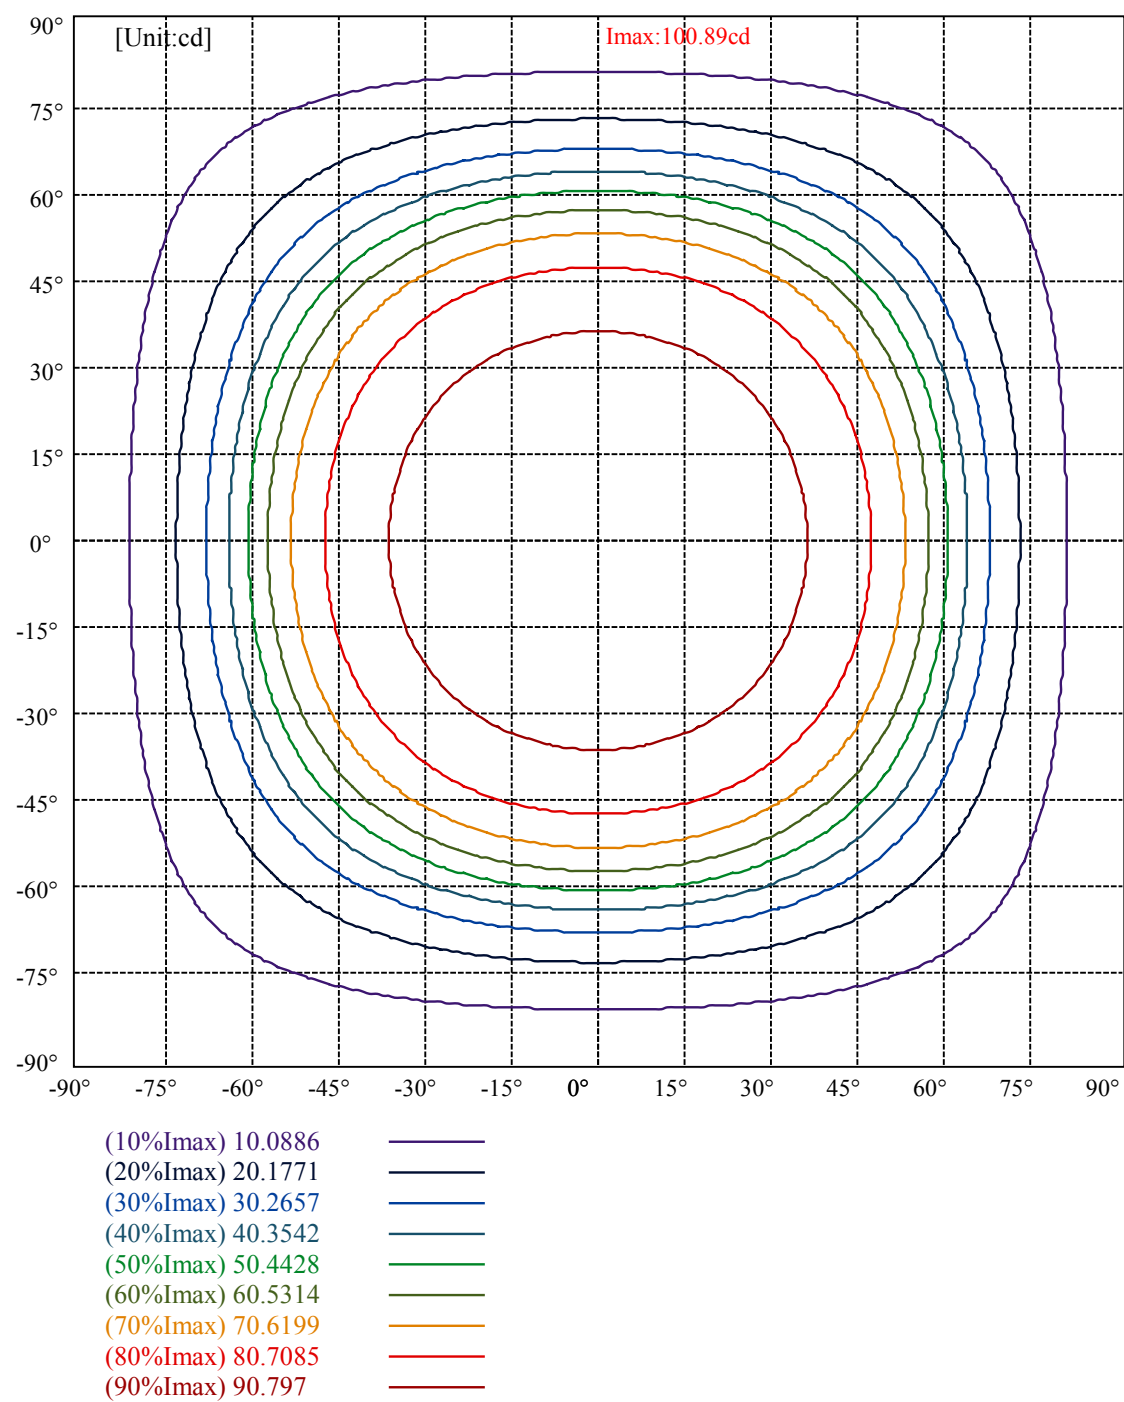

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	5876	5907	5678	5028	4175	3494	3198	3019	2670
C45	5876	5907	5678	5028	4175	3494	3198	3019	2670
C90	5876	5907	5678	5028	4175	3494	3198	3019	2670


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
4175	4175	4175	3198	3198	3198	2670	2670	2670

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

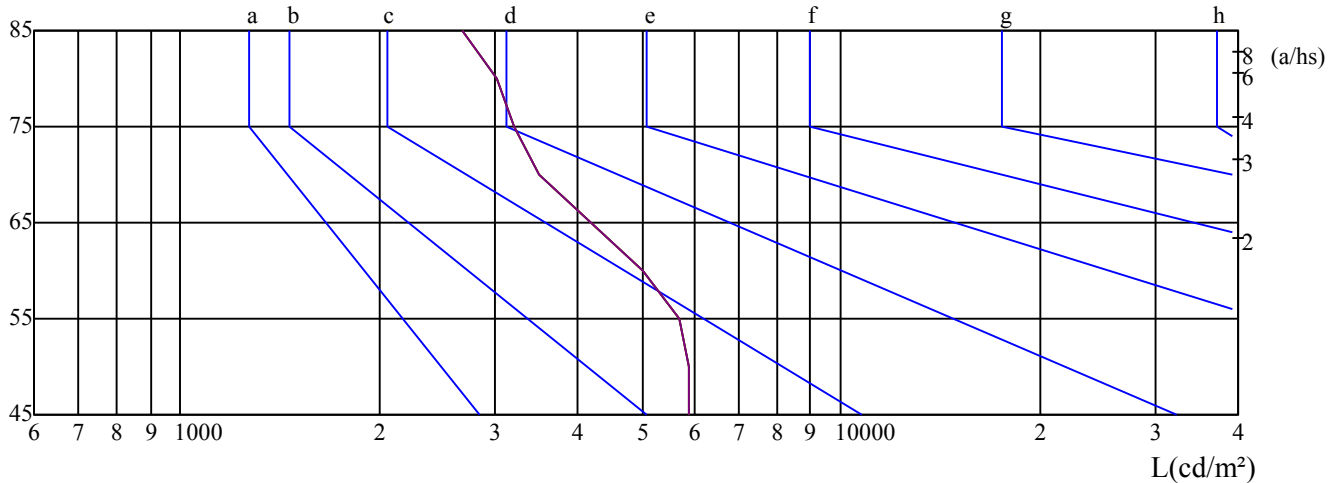

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}$ C): 25.5

Date: 30/09/2024
Humidity(%): 55.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	18.47	20.12	18.83	20.43	20.75	18.36	20.00	18.72	20.32	20.63
	3H	19.96	21.45	20.34	21.78	22.12	19.12	20.61	19.51	20.95	21.29
	4H	20.57	21.97	20.96	22.32	22.68	19.43	20.83	19.83	21.18	21.54
	6H	21.11	22.41	21.51	22.77	23.16	19.72	21.02	20.13	21.39	21.78
	8H	21.27	22.52	21.68	22.90	23.30	19.80	21.05	20.21	21.43	21.83
	12H	21.35	22.55	21.77	22.94	23.34	19.86	21.06	20.28	21.45	21.85
4H	2H	19.14	20.54	19.54	20.89	21.25	19.03	20.43	19.42	20.78	21.14
	3H	20.67	21.86	21.09	22.24	22.65	19.91	21.10	20.32	21.48	21.89
	4H	21.42	22.47	21.85	22.88	23.32	20.35	21.40	20.78	21.82	22.25
	6H	22.03	22.96	22.48	23.40	23.84	20.69	21.63	21.15	22.07	22.51
	8H	22.27	23.14	22.74	23.59	24.05	20.84	21.71	21.31	22.16	22.62
	12H	22.42	23.23	22.89	23.67	24.17	20.97	21.78	21.44	22.22	22.72
8H	4H	21.52	22.39	21.99	22.83	23.29	20.53	21.41	21.00	21.85	22.31
	6H	22.23	22.96	22.72	23.43	23.92	20.98	21.71	21.46	22.17	22.67
	8H	22.59	23.23	23.10	23.74	24.22	21.24	21.88	21.74	22.38	22.87
	12H	22.80	23.35	23.32	23.86	24.36	21.43	21.97	21.95	22.48	22.99
12H	4H	21.52	22.33	21.99	22.77	23.27	20.56	21.37	21.03	21.81	22.31
	6H	22.29	22.94	22.80	23.44	23.93	21.07	21.72	21.58	22.22	22.71
	8H	22.64	23.18	23.16	23.69	24.20	21.32	21.87	21.84	22.38	22.88
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.4/-0.5					0.4/-0.5				
S = 1.5H		0.4/-0.9					0.4/-0.9				
S = 2.0H		1.3/-1.3					1.3/-1.3				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		3.6					3.6				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: split e 9W

LampCAT: modulo led 18Wm 30K irc 90

Ballast type: led line driver 24V

Report No:

Voltage(V): 127.7600

Test No:

Current(A): 0.1190

Number of Lamps: 1

Power (W): 10.9260

Lamp flux(lm): 910.0

PF: 0.7160

Length(mm): 500

Width(mm): 41

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 164.01, Efficiency(%): 18.02% , Luminous Efficacy(lm/W): 15.01

Central intensity(cd): 56.311, Maximum intensity(cd): 56.311

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =0.0


Beam angle of C0 plane : 113.45


Aveage BeamAngle(IEC 61341):113.45

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.5

Date: 05/05/2025
Humidity(%): 64.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

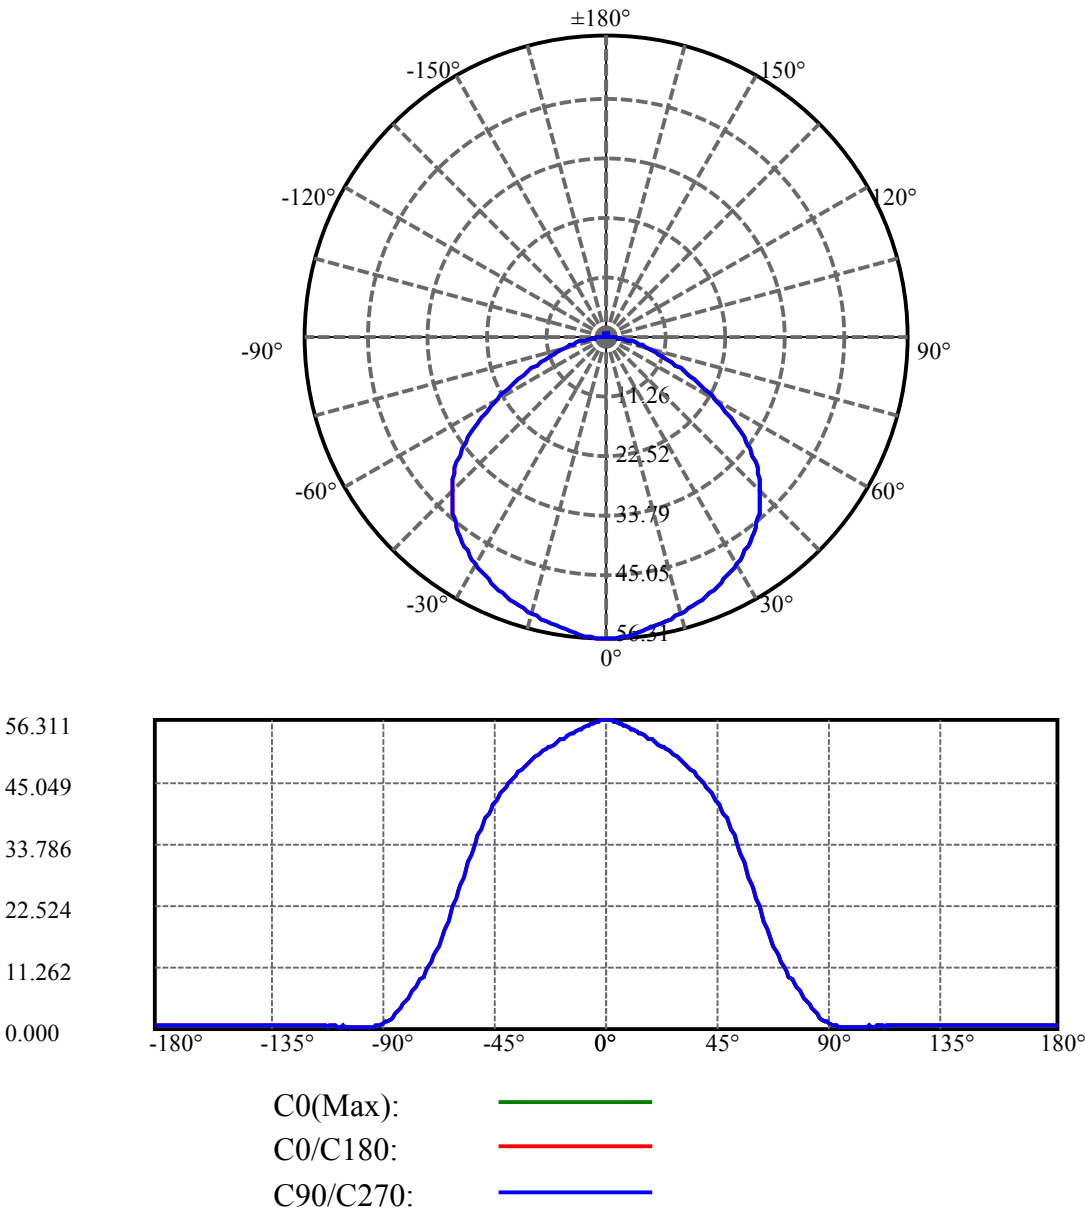

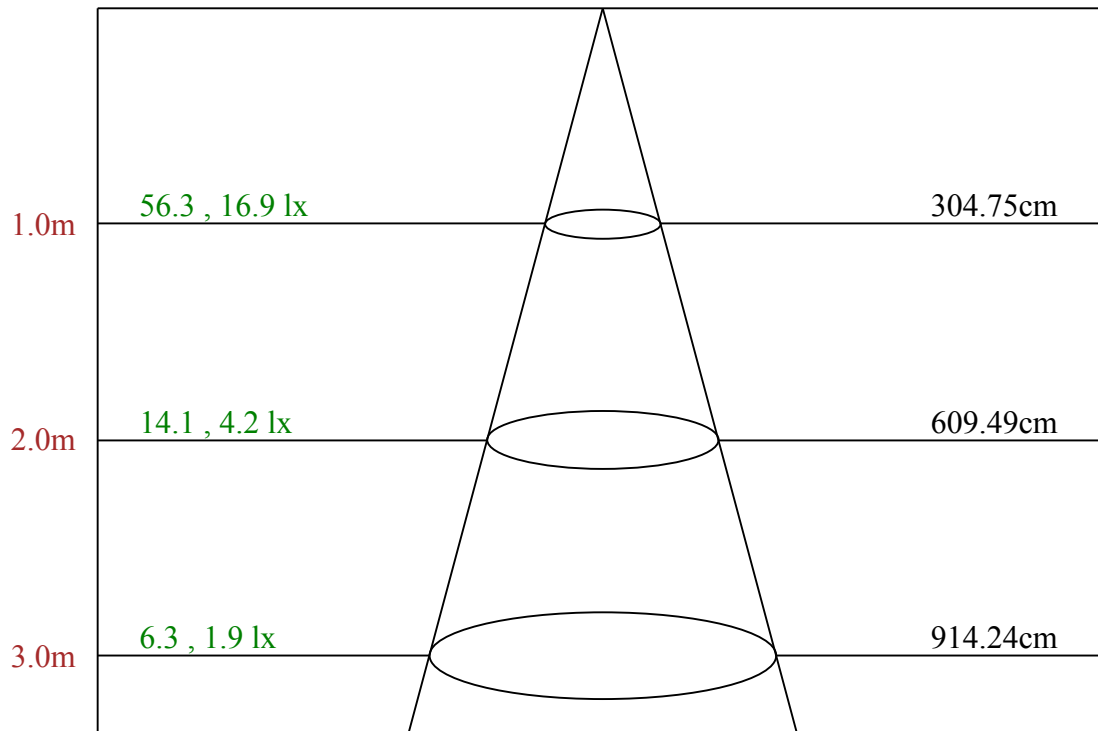

Max , Ave

Beam angle of C0 plane 113.45

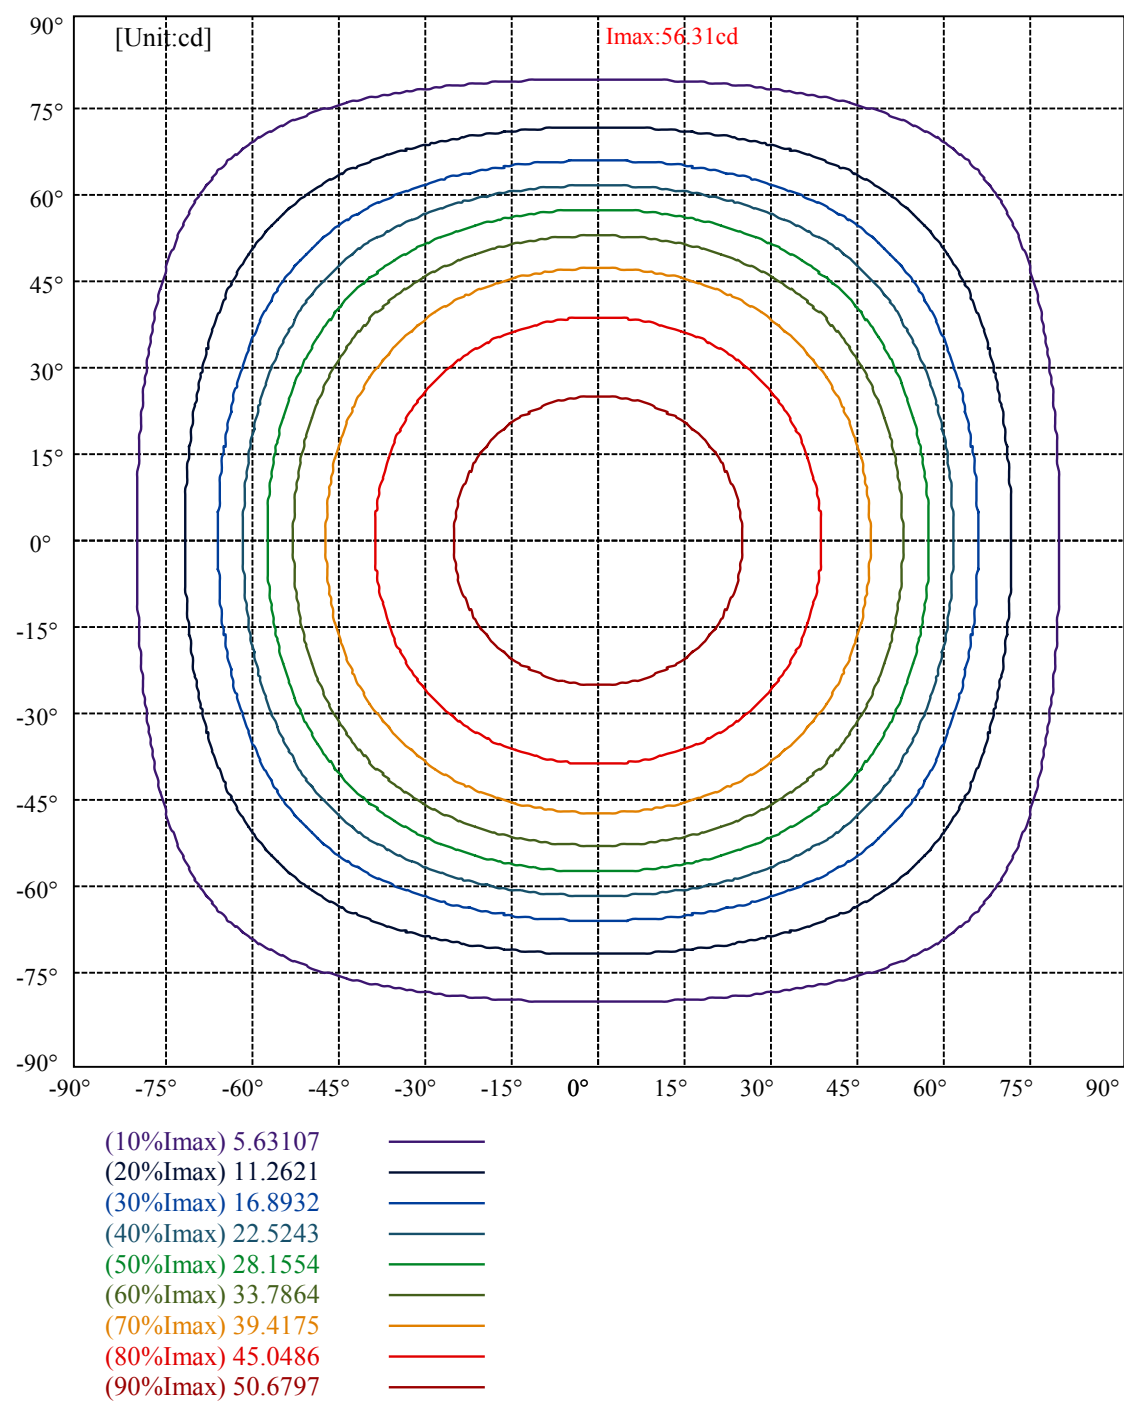

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	2812	2761	2596	2320	1961	1729	1560	1434	1269
C45	2812	2761	2596	2320	1961	1729	1560	1434	1269
C90	2812	2761	2596	2320	1961	1729	1560	1434	1269


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
1961	1961	1961	1560	1560	1560	1269	1269	1269

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

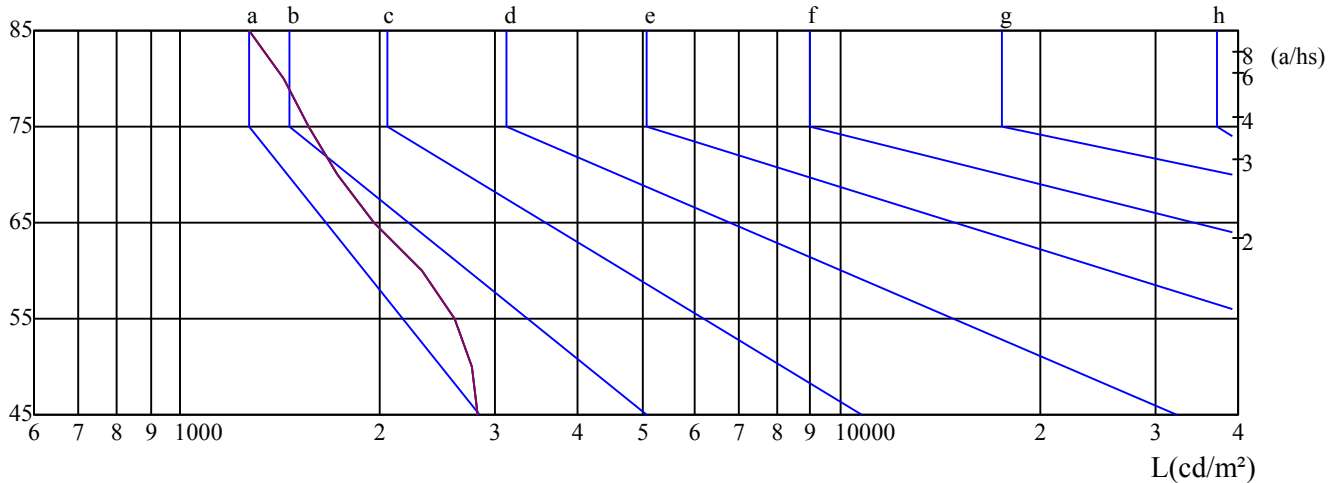

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}$ C): 25.5

Date: 05/05/2025
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	15.87	17.44	16.27	17.80	18.17	16.65	18.22	17.05	18.58	18.96
	3H	16.73	18.15	17.15	18.54	18.93	18.36	19.77	18.77	20.16	20.56
	4H	17.07	18.40	17.50	18.80	19.22	19.07	20.40	19.50	20.80	21.21
	6H	17.39	18.62	17.83	19.03	19.48	19.72	20.96	20.16	21.37	21.82
	8H	17.49	18.68	17.94	19.10	19.55	19.97	21.16	20.42	21.59	22.04
	12H	17.57	18.71	18.02	19.14	19.61	20.17	21.31	20.62	21.74	22.20
4H	2H	16.68	18.01	17.11	18.41	18.82	17.30	18.63	17.73	19.03	19.45
	3H	17.66	18.78	18.11	19.21	19.68	19.05	20.18	19.50	20.61	21.07
	4H	18.13	19.13	18.60	19.59	20.08	19.90	20.90	20.37	21.36	21.85
	6H	18.50	19.39	19.00	19.87	20.37	20.64	21.53	21.14	22.01	22.51
	8H	18.68	19.51	19.18	19.99	20.51	20.99	21.82	21.50	22.31	22.83
	12H	18.83	19.60	19.34	20.08	20.63	21.28	22.06	21.80	22.54	23.09
8H	4H	18.38	19.21	18.89	19.70	20.21	20.00	20.83	20.51	21.32	21.84
	6H	18.88	19.58	19.41	20.08	20.63	20.87	21.57	21.40	22.07	22.62
	8H	19.19	19.80	19.74	20.34	20.88	21.37	21.97	21.91	22.52	23.06
	12H	19.42	19.94	19.98	20.49	21.05	21.76	22.28	22.32	22.83	23.39
12H	4H	18.43	19.20	18.94	19.68	20.24	20.01	20.78	20.52	21.26	21.81
	6H	19.02	19.63	19.57	20.18	20.72	20.94	21.55	21.49	22.10	22.64
	8H	19.33	19.85	19.89	20.40	20.95	21.43	21.95	21.98	22.49	23.05
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.3/-0.5					0.3/-0.5				
S = 1.5H		0.5/-0.9					0.5/-0.9				
S = 2.0H		1.2/-1.2					1.2/-1.2				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		0.7					0.7				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email: laboratorio@lumini.com.br
Tel: +55 11 3437-5555 Fax: +55 11 3437-5555
Address: Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: split e - 48W

LampCAT: 2x modulo led 24Wm 30K irc 90

Ballast type: led line driver 24V

Report No:

Voltage(V): 127.6000

Test No:

Current(A): 0.2220

Number of Lamps: 1

Power (W): 27.3740

Lamp flux(lm): 2156.0

PF: 0.9670

Length(mm): 508

Width(mm): 41

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 455.46, Efficiency(%): 21.13% , Luminous Efficacy(lm/W): 16.64

Central intensity(cd): 157.220, Maximum intensity(cd): 157.220

Angle of maximum intensity: C=0.0 γ =0.0


Beam angle of C0 plane : 113.10


Average BeamAngle(IEC 61341): 113.10

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.5


Date: 05/05/2025
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

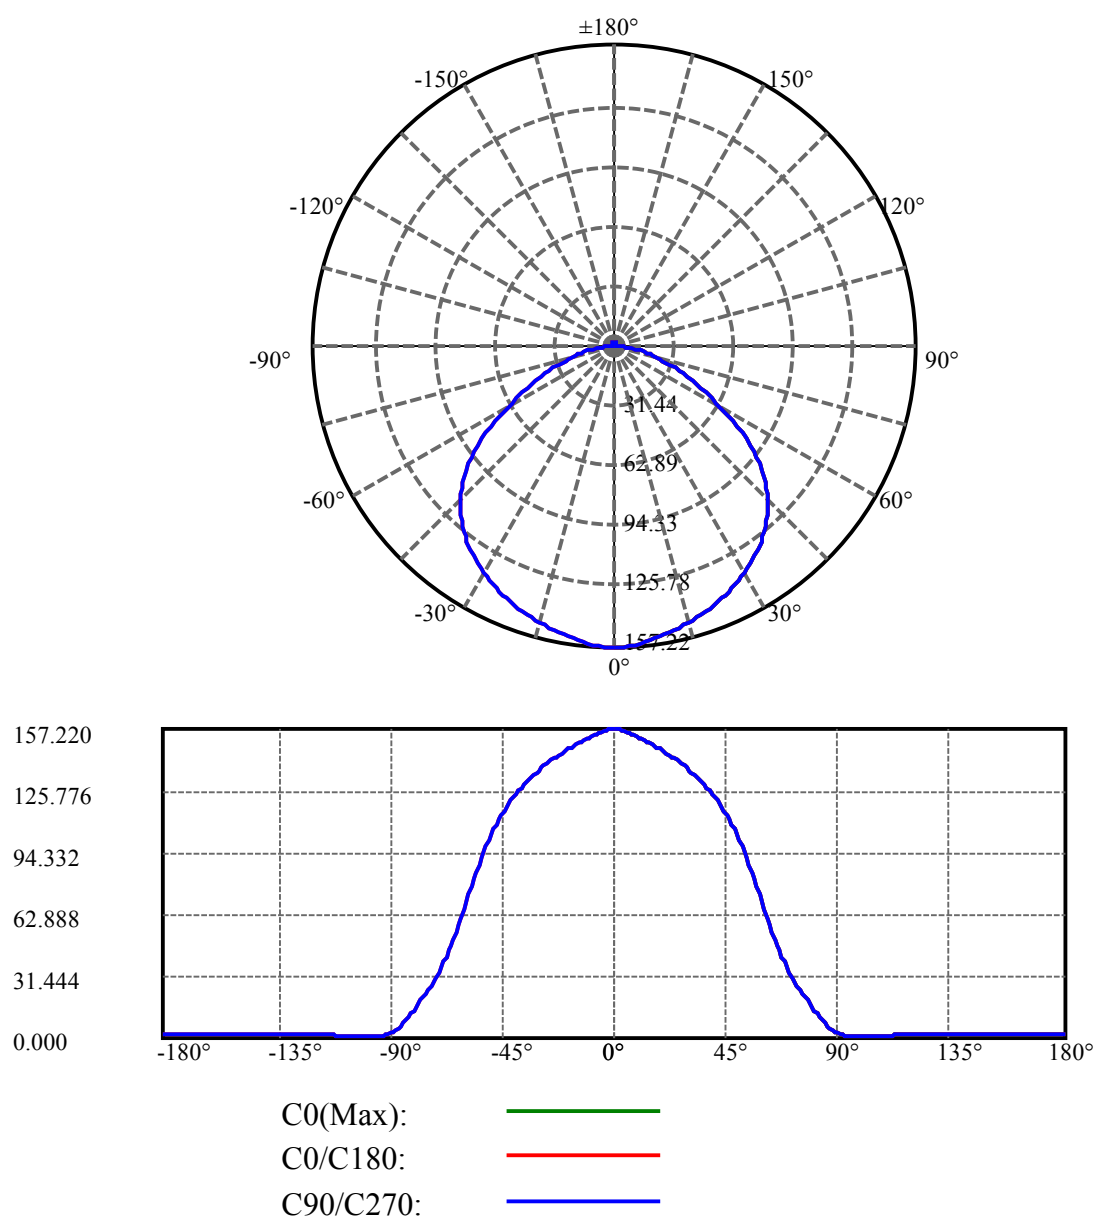

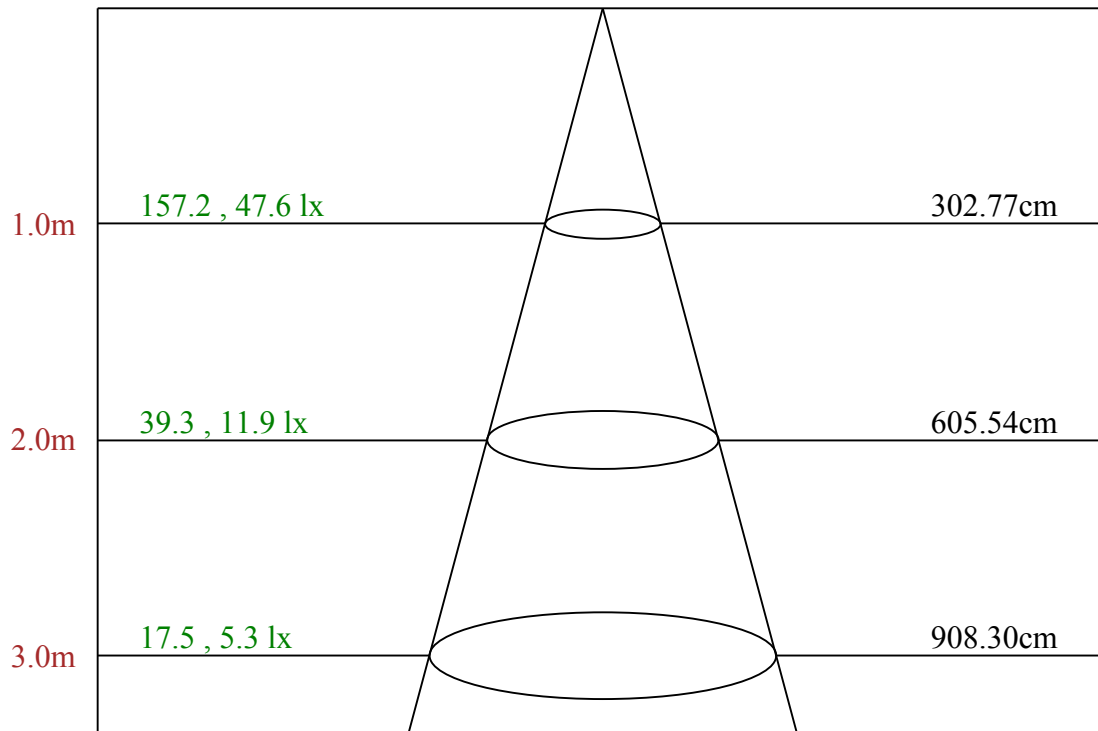

Max , Ave Beam angle of C0 plane 113.10

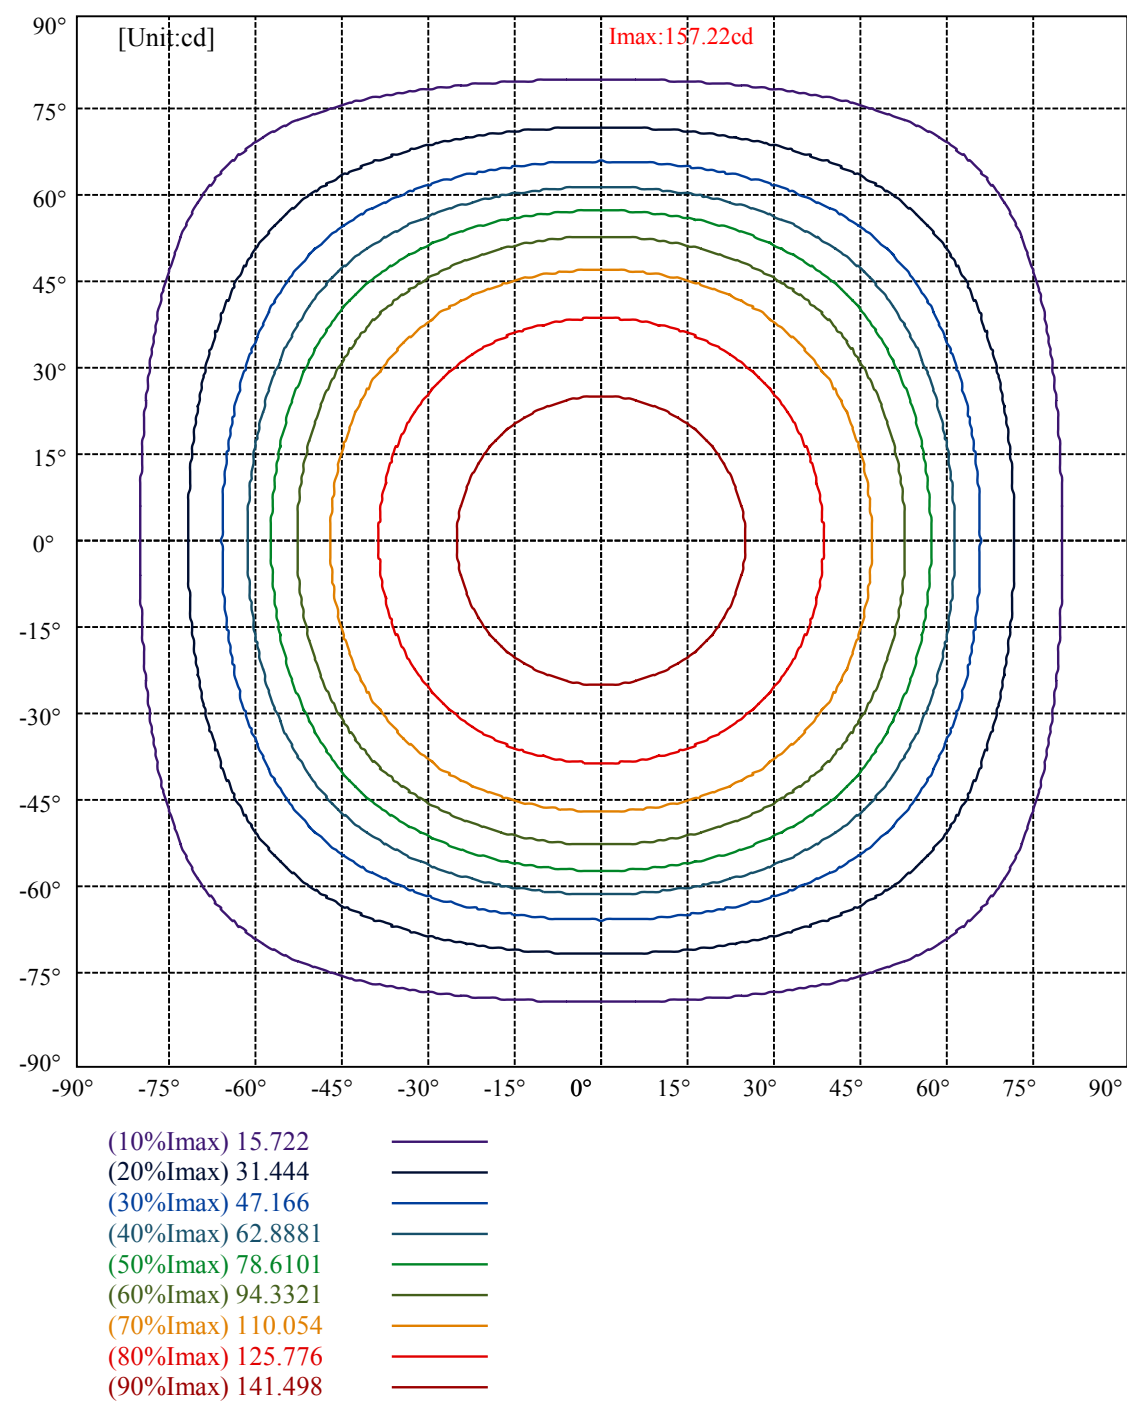

lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table

γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	7684	7520	7068	6271	5355	4713	4213	3888	3485
C45	7684	7520	7068	6271	5355	4713	4213	3888	3485
C90	7684	7520	7068	6271	5355	4713	4213	3888	3485


L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
5355	5355	5355	4213	4213	4213	3485	3485	3485

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve

$\gamma(^{\circ})$

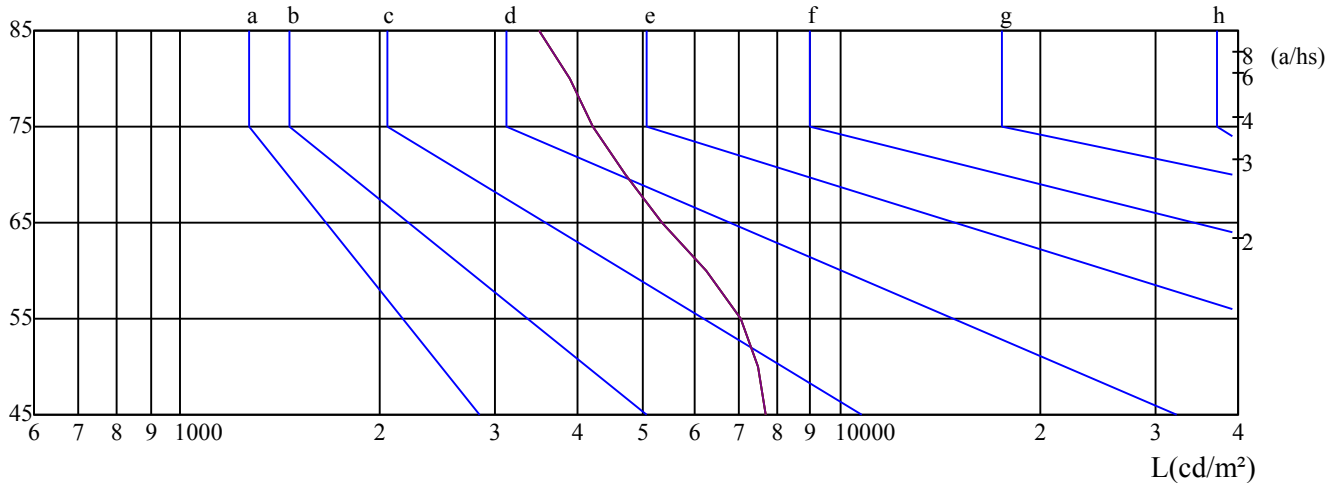

C0 ———

C45 ———

C90 ———

Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}\text{C}$): 25.5


Date: 05/05/2025
Humidity(%): 64.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	19.18	20.74	19.57	21.11	21.48	20.24	21.80	20.64	22.17	22.54
	3H	20.02	21.43	20.44	21.82	22.22	21.99	23.40	22.41	23.79	24.19
	4H	20.34	21.67	20.77	22.07	22.48	22.74	24.06	23.17	24.46	24.88
	6H	20.64	21.87	21.08	22.28	22.73	23.45	24.68	23.89	25.09	25.54
	8H	20.72	21.91	21.17	22.33	22.79	23.72	24.91	24.17	25.33	25.79
	12H	20.78	21.92	21.23	22.35	22.81	23.94	25.08	24.39	25.51	25.97
4H	2H	20.00	21.33	20.43	21.73	22.15	20.85	22.17	21.28	22.57	22.99
	3H	20.95	22.07	21.40	22.50	22.97	22.64	23.76	23.09	24.19	24.66
	4H	21.40	22.40	21.87	22.86	23.35	23.53	24.53	24.00	24.99	25.48
	6H	21.76	22.64	22.25	23.12	23.62	24.33	25.22	24.83	25.70	26.20
	8H	21.91	22.74	22.42	23.22	23.74	24.71	25.54	25.22	26.03	26.54
	12H	22.03	22.80	22.54	23.28	23.83	25.03	25.80	25.54	26.28	26.84
8H	4H	21.67	22.49	22.17	22.98	23.50	23.62	24.45	24.12	24.93	25.45
	6H	22.14	22.83	22.66	23.34	23.89	24.54	25.23	25.07	25.74	26.29
	8H	22.42	23.02	22.96	23.57	24.11	25.06	25.67	25.61	26.22	26.76
	12H	22.61	23.12	23.16	23.67	24.23	25.49	26.01	26.05	26.56	27.12
12H	4H	21.72	22.49	22.24	22.97	23.53	23.61	24.38	24.13	24.87	25.42
	6H	22.28	22.89	22.83	23.44	23.98	24.60	25.21	25.15	25.76	26.30
	8H	22.56	23.07	23.11	23.62	24.18	25.11	25.63	25.67	26.18	26.73
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.4/-0.5					0.4/-0.5				
S = 1.5H		0.5/-0.9					0.5/-0.9				
S = 2.0H		1.2/-1.2					1.2/-1.2				
Standard tables:		BK3					BK3				
Uncorrected UGR		4.2					4.2				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25

split
split e

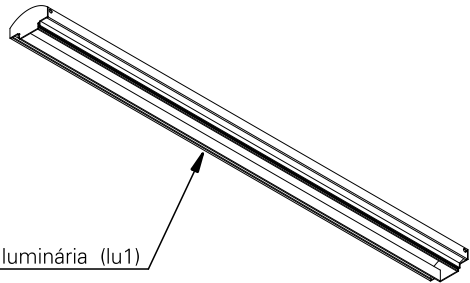

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
split e - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.


para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. faça o nicho de 55 x comprimento da luminária + 2mm.

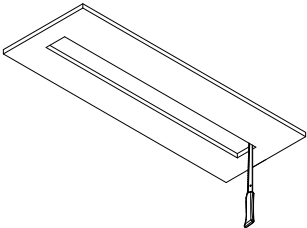


2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.




3. aloje o driver (dr1) sobre o forro (fr1).

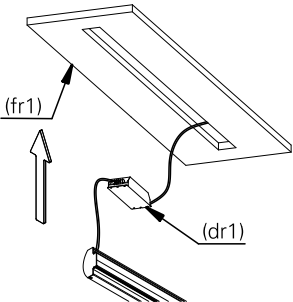


4. gire a luminária na vertical conforme a imagem abaixo.

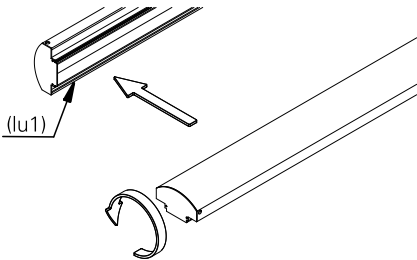


5. encaixe a luminária (lu1) no forro (fr1).

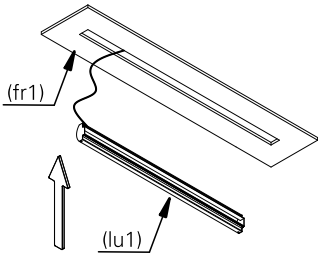


6. gire a luminária (lu1) e apoie no forro conforme a imagem abaixo.

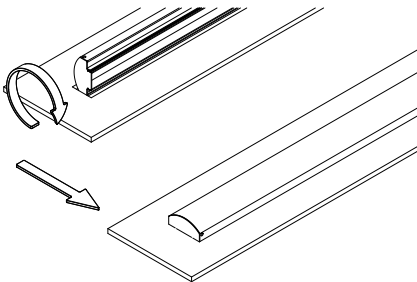

7. encaixe o dispositivo de instalação (di1) dentro da luminária (lu1) conforme imagem.

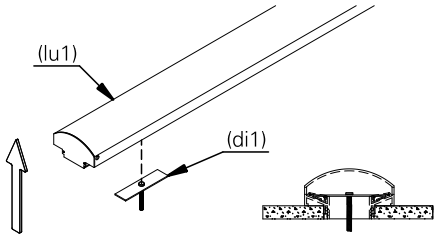


8. utilize a contra chapa (cch1) do dispositivo de instalação (di1) e a porca (po1) para pressionar e alinhar a luminária (lu1) ao forro.

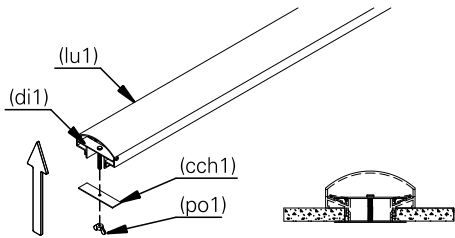


instalação passo a passo


9. espere a secagem do gesso e retire o dispositivo de instalação (di1).

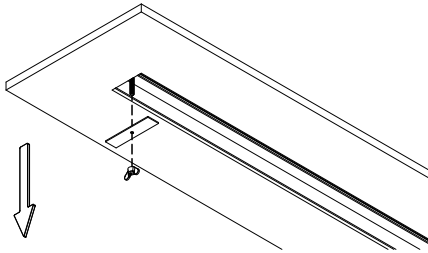

10. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

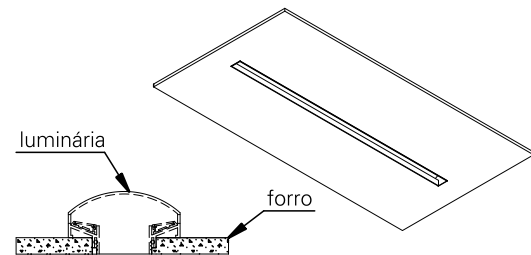

junção 90°
após apoiar no forro, utilize as junções 90° para juntar os perfis conforme imagem abaixo.

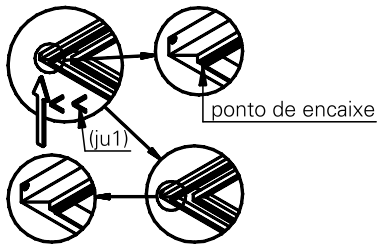

junção reta
após apoiar no forro, utilize as junções reta (jr1) para juntar os perfis conforme imagem abaixo.

